



DATE	DRAWING	REV.
98/07/21		1

PLANT:	
CHECKED :	
DRAWN :	


Solar Power Plant - Single Line A

SAVEH WHITE CEMENT COMPANY

پست 6.3 کیلو ولت کارخانه
سیمان سفید

پست 6.3 کیلو ولت با
3 سلول شامل
خروجی و یک سلول
میتزینگ

پست 20 کیلو ولت با
5 سلول شامل یک
سلول ورودی با
دژنکتور موتوری و
یک سلول میتزینگ و
3 سلول خروجی به
ترانسفورماتور

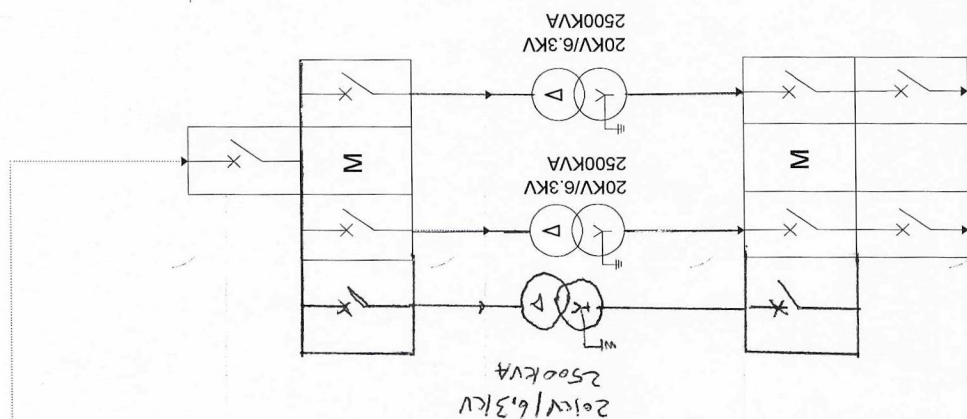


خط تک مداره
استاندارد 20 کیلو ولت
به طول 2 کیلومتر

نیروگاه خورشیدی با توان
6.5 MW

نیروگاه خورشیدی با توان
7.5 MW

خط تک مداره استاندارد 20 کیلوولت
به طول یک کیلومتر

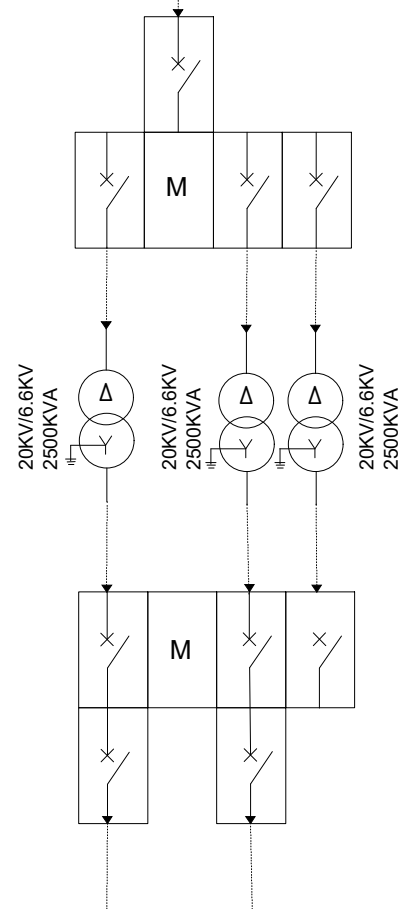

پست 20 کیلوولت با 5 سلول شامل
یک سلول ورودی با دژنگتور موتوری
یک سلول میترینگ
سه سلول خروجی به ترانسفورماتور

پست 6.6 کیلوولت با شش سلول شامل:
سه سلول ورودی
یک سلول میترینگ
دو سلول خروجی

پست 6.6 کیلوولت کارخانه سیمان خاکستری ساوه



SAVEH GRAY CEMENT COMPANY

DRAWN :	CHECKED :	PLANT:			
		Solar Power Plant - Single Line B			
				1	REV.
					DRAWING
					DATE
				98/07/21	